



Via ALDO ROSSI 4
20149 Milano (MI)
Tel.02518011- Fax 0251801.500



Dual Inverter
COMPRESSOR



COMPRESSORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI



Unità Residenziali Mono

Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al sistema di climatizzazione che riteniamo particolarmente indicato alla vostra richiesta.


▪ Il sistema **Residenziale** di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all' esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell'aria, che può funzionare sia in raffreddamento che in riscaldamento e in purificazione aria.

▪ Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l'unità esterna con alimentazione monofase 220V
Modello **AP09RT UA3 collegata all' unità interna Parete AP09RT NSJ**



Caratteristiche Unità Esterna	pagina	3
Caratteristiche Unità Interna	pagina	4,5,6
Tabella dati riassuntiva	pagina	7
Condizioni di riferimento	pagina	8
Schemi dimensionali	pagina	
Schemi elettrici	pagina	9
Dichiarazione per conto termico 2.0	pagina	10
Dichiarazione per Detrazione 65%	pagina	11
Dichiarazione di Conformità	pagina	12/13
Etichetta energetica	pagina	14
Tabella per carichi parziali	pagina	15
Spazi minimi R32	pagina	16

- Descrizione delle caratteristiche delle unità esterne

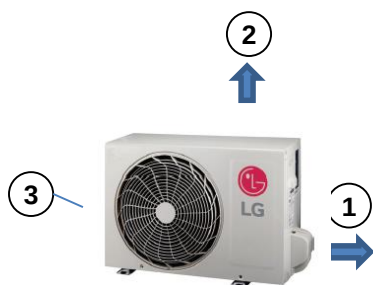

✓STRUTTURA

Struttura autoportante in pannelli di lamiera d'acciaio zincato verniciati di colore grigio caldo con trattamento superficiale e processo di Cataforesi, un trattamento superficiale in grado di conferire una notevole resistenza alla corrosione al fine di proteggere l'unità esterna dagli agenti atmosferici. **(1)** Pannello destro asportabile per operazioni di connessione con il circuito frigorifero. **(2)** Copertura asportabile per accedere ai componenti di comando. **(3)** Griglia di protezione sull'espulsione dell'aria.

✓SCAMBIATORE DI CALORE

Scambiatore di calore esterno Wide Louver Fin che conferisce un miglioramento dell'efficienza di scambio pari al 28% in più rispetto ad un tradizionale scambiatore, rivestito da un trattamento anticorrosione a bagno galvanico GOLD FIN per conferire una migliore resistenza alle piogge acide e alla salsedine nelle zone di mare.

✓COMPRESSORE

Sistema di erogazione della capacità composto da N°1 Compressore ermetico di tipologia Twin Rotary Dc inverter ad avviamento diretto, controllo lineare della capacità con un campo di azione compreso tra il minimo del 10% fino ad un massimo del 130%. Garanzia 10 anni

✓MOTORE/VENTILATORE

Ventilatore di scambio termico con l'esterno di tipo elicoidale con aspirazione sul lato posteriore e mandata orizzontale sul lato anteriore con portata d'aria di 27 mc/min. Tipologia di motore BLDC inverter con portata d'aria e basse rumorosità da 0,43 kW.

✓CIRCUITO FRIGORIFERO

Realizzato in tubi di alluminio, completo di filtri deidratatori, valvola di inversione ciclo a 4 vie, valvole di espansione a controllo elettronico su ogni connessione, separatore di refrigerante allo stato liquido con funzione di accumulo in aspirazione al compressore, valvole di servizio dedicate ad ogni connessione delle unità interne sul lato gas. Il sistema di distribuzione prevede connessioni aventi i diametri liquido e gas rispettivamente di mm 6,35 e mm 9,52.

✓SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE

Scheda elettronica principale di controllo e di sicurezza accessibile rimuovendo il coperchio superiore, in grado di gestire automaticamente le modalità di funzionamento raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento dello scambiatore di calore esterno.

Scheda elettronica principale



- Descrizione delle caratteristiche unità interna



✓STRUTTURA

Unità interne di colore bianco per installazione a parete per sistema LG mono e multi ad R32 .Modello AP09RT.NSJ




✓MOTORE VENTILAZIONE BLDC

Il motore di ventilazione è di tipo BLDC, oltre a permettere una maggiore modulazione della capacità, data la più ampia gamma di velocità di rotazione disponibili, dissipa meno calore rispetto ai tradizionali motori a corrente alternata. Opera con minore rumorosità e in assenza di ronzii di natura elettrica.



✓COMANDI

L'unità è corredata di serie da un comando ad infrarosso




✓CLIP DI SOLLEVAMENTO

Sull'unità interna, è presente una clip di sollevamento che permette di mantenere il prodotto inclinato rispetto alla parete per agevolare le operazioni di collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici



✓PANNELLO INFERIORE ASPORTABILE

Sull'unità interna, il pannello inferiore è asportabile per migliorare l'accesso alle connessioni elettriche e alle tubazioni. Terminato il lavoro di connessione, il pannello può essere agevolmente riposizionato in modo semplice e rapido.

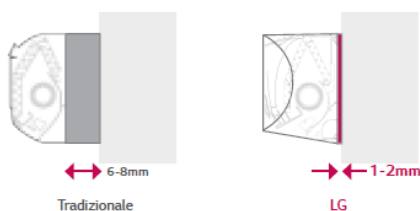

✓PIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI

La piastra di installazione delle unità interne è molto rigida e permette un ancoraggio ottimale alle pareti, anche in caso di installazione su scatole di predisposizione. La scocca dell'unità può essere fissata alla piastra con le viti per facilitare la chiusura e migliorare l'aderenza alla superficie.

- Descrizione delle caratteristiche unità interna



✓Wi-Fi INTEGRATO


Unità interna con Wi-Fi integrato per gestire le principali funzioni attraverso la app Smart ThinQ  disponibile per Android o iOS.

✓Voice Control

Unità interna compatibile con gli assistenti vocali Google Home

Funzioni disponibili :

- Accensione
- Spegnimento
- Regolazione temperatura
- Impostazione modalità operative
- Regolazione ventilazione
- Monitoring



✓Sistema di Purificazione Aria

Unità interna dotata di rilevatore di polvere con misuratore a luce diffusa .Diametro aereodinamico rilevato meno di 1 micron con visualizzazione della concentrazione in ambiente tramite display.

Unità interna dotata di Ionizzatore ad emissione di ioni negativi in funzione al grado di PM misurato dal rilevatore.

Il led verde identifica la sua accensione ed emissione di ioni.

Unità interna dotata di filtro magnetico a copertura completa in grado di attrarre elettrostaticamente polveri garantendo il 99% della purificazione in meno di 2 ore.

Unità interna dotata di display con visualizzazione in micro grammi per metro cubo della concentrazione di PM .

- Descrizione delle caratteristiche unità interna

•VERTICALE




•ORIZZONTALE



•In raffreddamento



•In riscaldamento

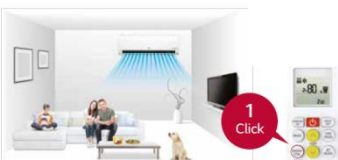

✓CONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA

Unità interna con controllo totale dei flussi d'aria. Regolazione verticale a 6 step, visualizzabili su comando infrarosso e 5 spee orizzontali .

✓FUNZIONE COMFORT AIR

Premendo il pulsante sul comando ad infrarosso il posizionamento del deflettore avviene automaticamente in funzione della modalità operativa scelta.

In riscaldamento il deflettore si regola nella posizione più bassa mentre in raffreddamento in posizione più alta .

✓CONTROLLO ATTIVO DELLA CAPACITA'

Controllo dei consumi energetici a 4 step tramite pulsante posto sul comando ad infrarosso.

NORMALE 100% DI CONSUMO : Locale con più persone, con grado di attività elevato.

STEP1 80% DI CONSUMO : Locale con più persone, con grado di attività ridotto.

STEP2 60% DI CONSUMO : Locale con poche persone, con grado di attività ridotto.

STEP2 40% DI CONSUMO : Locale con poche persone, con grado di attività molto ridotto.

✓SMART DIAGNOSIS

Smart Diagnosis permette di controllare la funzionalità e la risoluzione dei problemi tramite smartphone con una semplice app SMART DIAGOSIS disponibile per dispositivi android.

Unità Residenziali Mono

Unità Interna				Unit	9K
					AP09RT.NSJ
Interna	Capacità	Raffreddamento	Min	W	890
			Nominale	W	2500
			Max	W	3700
		Riscaldamento +7°C	Min	W	890
			Nominale	W	3300
			Max	W	4100
		Riscaldamento -7°C	Nominale	W	3000
	Potenza assorbita	Raffreddamento	Min-nom-max	W	200-710-1400
		Riscaldamento +7°C	Min-nom-max	W	195-850-1600
	EER			W/W	3,52
	S.E.E.R.				6,5
	P design C			kW	2,5
	COP			W/W	3,88
	S.C.O.P.				4,0
	P design H			kW	2,5
	Energy Label	Raffreddamento			A++
		Riscaldamento			A+
	Consumo annuale	Raffreddamento		kWh	133
		Riscaldamento		kWh	875
	Pressione sonora	Raffreddamento	Sleep	dBA+1	19
			Min	dBA+1	27
			Medium	dBA+1	35
			High/Max	dBA+1	41/45
		Riscaldamento	Min	dBA+1	30
			Medium	dBA+1	35
			High/Max	dBA+1	41/45
	Potenza sonora	Raffreddamento	High	dBA	59
	Capacità di ventilazione	Raffreddamento	Sleep	m³/min	3,0
			Min	m³/min	4,2
			Medium	m³/min	6,6
			Alta	m³/min	10,0
			Max (Power)	m³/min	11
		Riscaldamento	Min	m³/min	4,2
			Medium	m³/min	6,6
			Alta = Max	m³/min	10,0/11
	Deumidificazione			l/h	1,1
	Corrente Assorbita	Raffreddamento	Nominale	A	3,5
			Max	A	6,0
		Riscaldamento	Nominale	A	4,0
			Max	A	7,0
	Alimentazione			Φ / V / Hz	1 / 220-240 / 50
	Magnetotermico			A	15
	Cavo di alimentazione			N x mm²	3*1.0
	Cavi di collegamento			N x mm²	4*1.0 (Including Earth)
	Dimensioni			mm	857*348*189
	Peso			kg	9,5
Unità Esterna					AP09RT.UA3
	limiti operativi	Raffreddamento	Min~Max	°CDB	-10~48
		Riscaldamento	Min~Max	°CWB→°CDB	-10~24
	Pressione sonora	Raffreddamento	Alta	dBA+1	48
		Riscaldamento	Alta	dBA+1	50
	Potenza sonora	Raffreddamento	Alta	dBA	65
	Air Flow Rate		High	m³/min	27
	Tubazioni	Lunghezza (UE/UI)	Min	m	3
			Max	m	15
		Elevation (Odu/Idu)	Max	m	7
	Tubazione	Liquido		mm	6,35
				inch	(1/4)
		Gas		mm	9,52
				inch	(3/8)
		Scarico		mm	21,5
				inch	0,85
	Refrigerante	Tipo			R32
		Precarica 7.5m		g	700
				t-CO₂ eq	0.473
		Aggiunta		g/m	20
		GWP			675
	Ventilatore			W	43
	Tipo di compressore				TWIN Rotary
	Peso			kg	27,8
	Dimensioni			mm	717*495*230

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.

I prodotti citati contengono gas fluorurati ad effetto serra (R410A).

Le capacità indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Raffreddamento

- Interno: 27 °C BS/19 °C BU

- Esterno: 35 °C BS/24 °C BU

- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m

- Dislivello: 0 m

Riscaldamento

- Interno: 20 °C BS/15 °C BU

- Esterno: 7 °C BS/6 °C BU

- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m

- Dislivello: 0 m

I valori di EER e COP sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla PR EN 14511 e sono dichiarati per le finalità relative alle detrazioni fiscali.


I valori di SEER, SCOP e P Design sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla ERP/EN 14825.

Dati Acustici

Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

- Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB Pressione pari a 20 µPa.
- Unità posizionata in condizione di campo libero
- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell'unità in posizione centrale rispetto ad essa (unità esterna)
- Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio
- Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

- Schemi elettrici

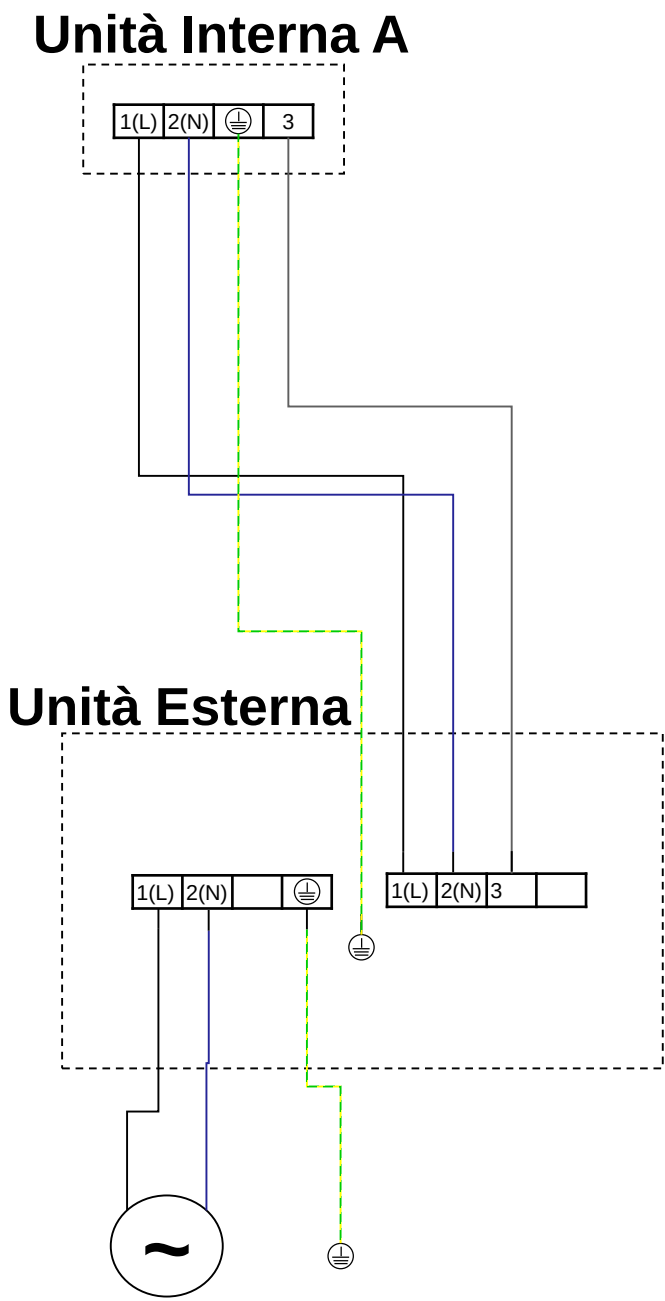

Dichiarazione del Costruttore di Efficienza Energetica per impianti di climatizzazione in pompa di calore

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis -allegato H- del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L 147 del 27 Dicembre 2013.

Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter) Aria/Aria

Modelli Mono Residenziale

Unità Interna	Unità Esterna	E.E.R.	C.O.P.
AP09RT NSJ	AP09RT.UA3	3,52	3,88

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTIDI
CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE
AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL
CONTO TERMICO 2.0
DM16 FEBBRAIO 2016
Tipologia aria/aria monosplit**

La società LG Electronics, dichiara che gli impianti a pompa di calore sotto riportati, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n°3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto termico.

Con la presente dichiarazione la società LG Electronics inoltre dichiara e garantisce che i valori di COP e di P_n dei modelli di pompe di calore sotto riportati, sono stati determinati con prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511 nelle condizioni di prova (ambiente esterno e ambiente interno) indicate nella Tab. 3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 per la tipologia aria/aria.

Tipologia	Marca	Modello	Codice unità esterna	Codice unità interna	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
ARIA/ARIA MONOSPLIT	LG		AP09RT UA3	AP09RT NSJ	3,3	3,88	SI'

EU DECLARATION OF CONFORMITY¹



Number²

19LSEU1221A

Name and address of the Manufacturer³

LG Electronics Inc
LG Twin Towers
128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-721
Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.⁴

Object of the declaration⁵

Product information⁶

Product Name
SPLIT ROOM AIR CONDITIONER

Model Name
AP09RT NSJ / S3NM09JA1YB

Additional information⁷

Indoor unit tested with outdoor units

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁸

- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared⁹

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012
EN 60335-1:2012/A11:2014+A13:2017+A14:2019
EN 62311:2008
EN 62233:2008
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Ecodesign Directive 2009/125/EC
Regulation 206/2012/EU

EN 14825:2016, EN12102-1:2017
EN 14511:2018

RoHS Directive 2011/65/EU

EN 50581:2012

Pressure Equipment Directive
2014/68/EU

N/A

The notified body¹⁰

N/A

performed

N/A

and issued the certificate

N/A

Additional information⁷

N/A

Signed for and on behalf of:¹¹ LG Electronics Inc.

Authorised Representative:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Date of issue:

2019.12.21


Name and Surname / Function:

Yun Hee Yang / Director

(EN/BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/FR/GA/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV/TR/NO/HR/IS)

Unità Residenziali Mono

- Etichetta energetica

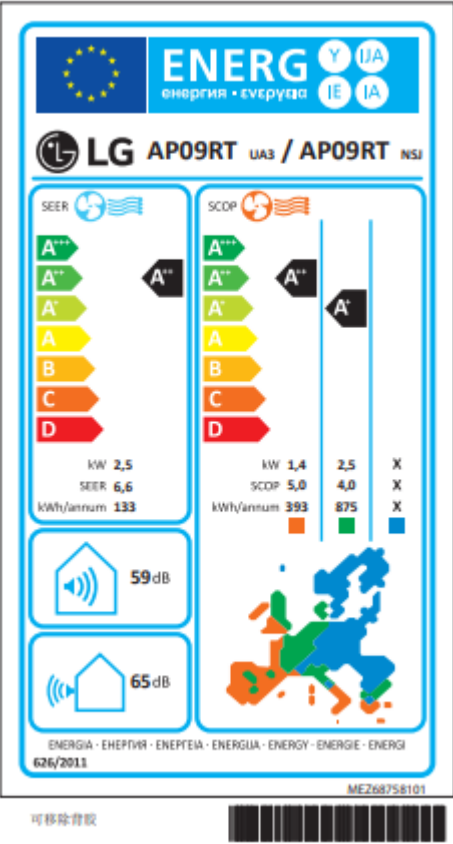

Unità Residenziali Mono

- Dati carichi parziali

Model name

AP09RT UA3 (Outdoor unit) / AP09RT NSJ (Indoor unit)

Function (indicate if present)		If the function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.	
cooling	Y	Average (mandatory)	Y
heating	Y	Warmer (if designated)	Y
		Colder (if designated)	N

Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	P _{designc}	2.5	kW
heating / Average	P _{designh}	2.5	kW
heating / Warmer	P _{designh}	1.4	kW
heating / Colder	P _{designh}	2.5	kW

Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	6.6	
heating / Average	SCOP _A	4.0	
heating / Warmer	SCOP _W	5.0	
heating / Colder	SCOP _C	3.3	

Item	symbol	value	unit
Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j			
T _j =35°C	P _{dc}	2.50	kW
T _j =30°C	P _{dc}	1.85	kW
T _j =25°C	P _{dc}	1.19	kW
T _j =20°C	P _{dc}	0.97	kW

Item	symbol	value	unit
Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature T_j			
T _j =35°C	EER _d	3.52	
T _j =30°C	EER _d	5.76	
T _j =25°C	EER _d	8.03	
T _j =20°C	EER _d	10.90	

Item	symbol	value	unit
Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_d			
T _j =7°C	P _{dh}	2.30	kW
T _j =2°C	P _{dh}	1.40	kW
T _j =7°C	P _{dh}	0.92	kW
T _j =12°C	P _{dh}	0.93	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	2.50	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	2.50	kW

Item	symbol	value	unit
Declared Coefficient of performance* for heating / Average climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j			
T _j =7°C	COP _d	2.76	
T _j =2°C	COP _d	3.07	
T _j =7°C	COP _d	5.08	
T _j =12°C	COP _d	6.28	
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.71	
T _j =operating limit	COP _d	2.71	

Item	symbol	value	unit
Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j			
T _j =2°C	P _{dh}	2.4	kW
T _j =7°C	P _{dh}	3.0	kW
T _j =12°C	P _{dh}	3.9	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	2.5	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	2.5	kW

Item	symbol	value	unit
Declared Coefficient of performance* / Warmer climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j			
T _j =2°C	COP _d	3.9	
T _j =7°C	COP _d	5.1	
T _j =12°C	COP _d	6.2	
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.7	
T _j =operating limit	COP _d	2.7	

Item	symbol	value	unit
Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j			
T _j =-7°C	P _{dh}	2.5	kW
T _j =2°C	P _{dh}	2.5	kW
T _j =7°C	P _{dh}	2.5	kW
T _j =12°C	P _{dh}	2.5	kW
T _j =bivalent temperature	P _{dh}	2.5	kW
T _j =operating limit	P _{dh}	2.5	kW

Item	symbol	value	unit
Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T_j			
T _j =-7°C	COP _d	2.5	
T _j =2°C	COP _d	2.5	
T _j =7°C	COP _d	2.5	
T _j =12°C	COP _d	2.5	
T _j =bivalent temperature	COP _d	2.5	
T _j =operating limit	COP _d	2.5	

Item	symbol	value	unit
Bivalent temperature			
heating / Average	T _{biv}	10	°C
heating / Warmer	T _{biv}	2	°C
heating / Colder	T _{biv}	2	°C

Item	symbol	value	unit
Operating limit temperature			
heating / Average	T _{ol}	10	°C
heating / Warmer	T _{ol}	2	°C
heating / Colder	T _{ol}	2	°C

Item	symbol	value	unit
Cycling interval capacity			
for cooling	P _{cyc}	2.5	kW
for heating	P _{cyc}	2.5	kW

Item	symbol	value	unit
Cycling interval efficiency			
for cooling	EER _{cyc}	2.5	
for heating	COP _{cyc}	2.5	

Item	symbol	value	unit
Degradation			
cooling**	C _{dc}	0.25	
heating**	C _{dh}	0.25	

Item	symbol	value	unit
Electric power input in power modes other than 'active mode'			
off mode	P _{off}	0.003	kW
standby mode	P _{sb}	0.003	kW
thermostat-off mode	P _{to}	0.012	kW
crankcase heater mode	P _{ck}	0	kW

Item	symbol	value	unit
Annual electricity consumption			
cooling	Q _{ce}	133	kWh/a
heating / Average	Q _{he}	375	kWh/a
heating / Warmer	Q _{he}	393	kWh/a
heating / Colder	Q _{he}	393	kWh/a

Item	symbol	value	unit
Capacity control (indicate one of three options)			
fixed	N		
staged	N		
variable	Y		

Item	symbol	value	unit
Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	L _{WA}	59	dB(A)
Global warming potential	GWP	675	kgCO ₂ eq.
Rated air flow (indoor/outdoor) -		360	m ³ /h


Item	symbol	value	unit
Contact details for obtaining more information			
	Christiana PAPAZAHARIOU		
	Internal communicator - Energy & environment regulations expert		
	LG Electronics		
	Paris Nord II - 117 avenue des Nations		
	BP 55372 Villepinte - 95542 Roissy CDG Cedex		
	christis.papazahariou@lge.com		
	Tel. +33 1 49 89 57 41 - +33 6 83 077 455		

* For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section 'Declared capacity of the unit' and 'declared EER/COP' of the unit.

** If default C_d=0.25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.



▪ SPAZI MINIMI LOCALE CON R32

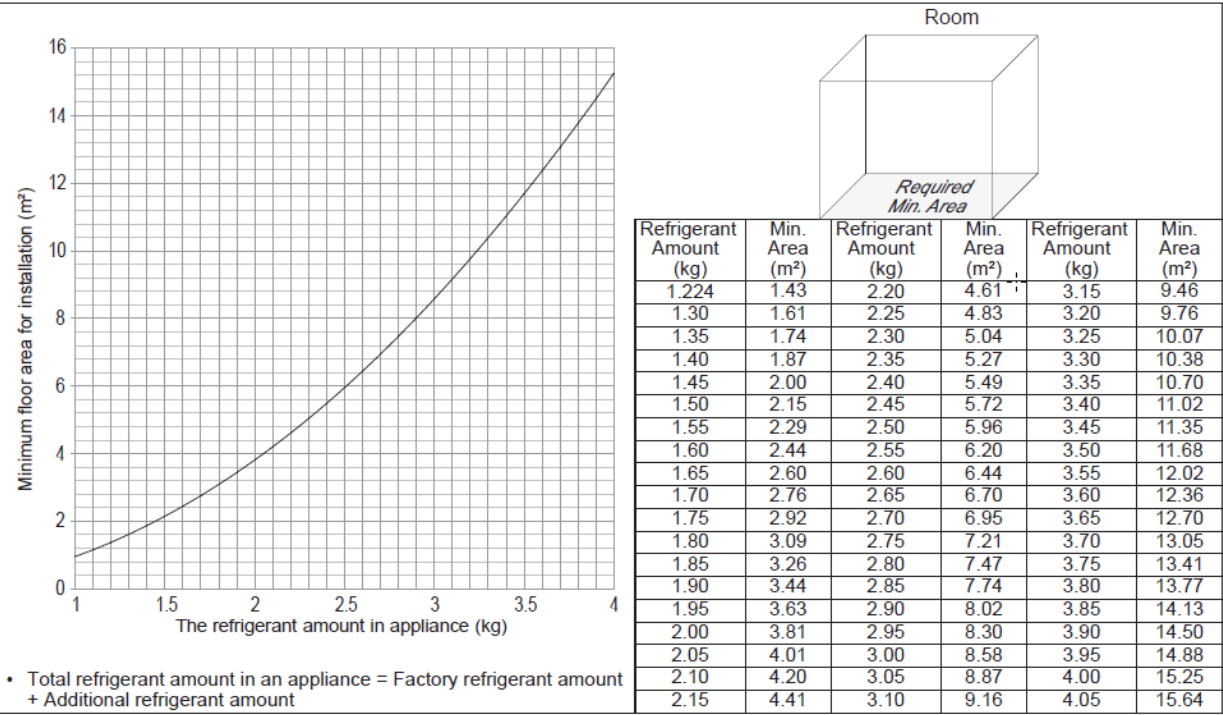

M = TOTALE CARICA IN KG (SOMMA DELLA PRECARICA+CARICA AGGIUNTIVA)

m max = massima concentrazione nella stanza in Kg

LFL = LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITÀ (Kg/m³) per R32 0,306

$m_1 = (4m^3) \times LFL = 4 m^3 \times 0,306 \text{ kg/m}^3 = 1,244 \text{ Kg}$

$m_2 = (26m^3) \times LFL = 26m^3 \times 0,306 \text{ kg/m}^3 = 7,956 \text{ Kg}$

$m_3 = (130m^3) \times LFL = 130m^3 \times 0,306 \text{ kg/m}^3 = 39,78 \text{ Kg}$

$M \leq m_1$ NESSUN LIMITE DI INSTALLAZIONE

$m_1 \leq M \leq m_2$ SERVE UNA SUPERFICIE MINIMA DI INSTALLAZIONE DA CALCOLARE SECONDO LA FORMULA

$$A_{min} = (M / (2.5 \times LFL5/4 \times h_0))^2 = (M / (2.5 \times 0.3065/4 \times 1.8))^2$$

$m_2 \leq M \leq m_3$ SERVE UNA SUPERFICIE MINIMA DI INSTALLAZIONE DA CALCOLARE SECONDO LA FORMULA INOLTRE VANNO PREVISTI SISTEMI DI SICUREZZA (VENTILAZIONE, VALVOLE SHUT-OFF, ALLARME)



Copyright © 2020 LG Electronics Inc.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta e distribuita in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto dell'autore.

LG Electronics Italia S.p.A.

www.lg.com/it
it.lgeaircon.com

Via Aldo Rossi, 4

20149 Milano Italia

Tel. 02 51 801 1 - Fax 02 51 801 500

Info Clienti: 199 600 099

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 Centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.